

# Instalaciones de protección contra incendios



## ETAPAS DE CONTROL EN LA VIDA ÚTIL DE LA INSTALACIÓN

### ¿Quién?

Técnico titulado competente

Técnico titulado competente

Empresa instaladora

Técnico titulado competente de empresa instaladora

Empresa mantenedora

Dependiendo de la periodicidad:


- Personal del titular
- Fabricante o empresa mantenedora o personal del titular de la instalación, siempre que estén habilitados como empresas mantenedoras

Técnico titulado competente de empresa instaladora

Organismo de Control

Técnico titulado competente de Organismo de Control

### El titular de la instalación de protección contra incendios

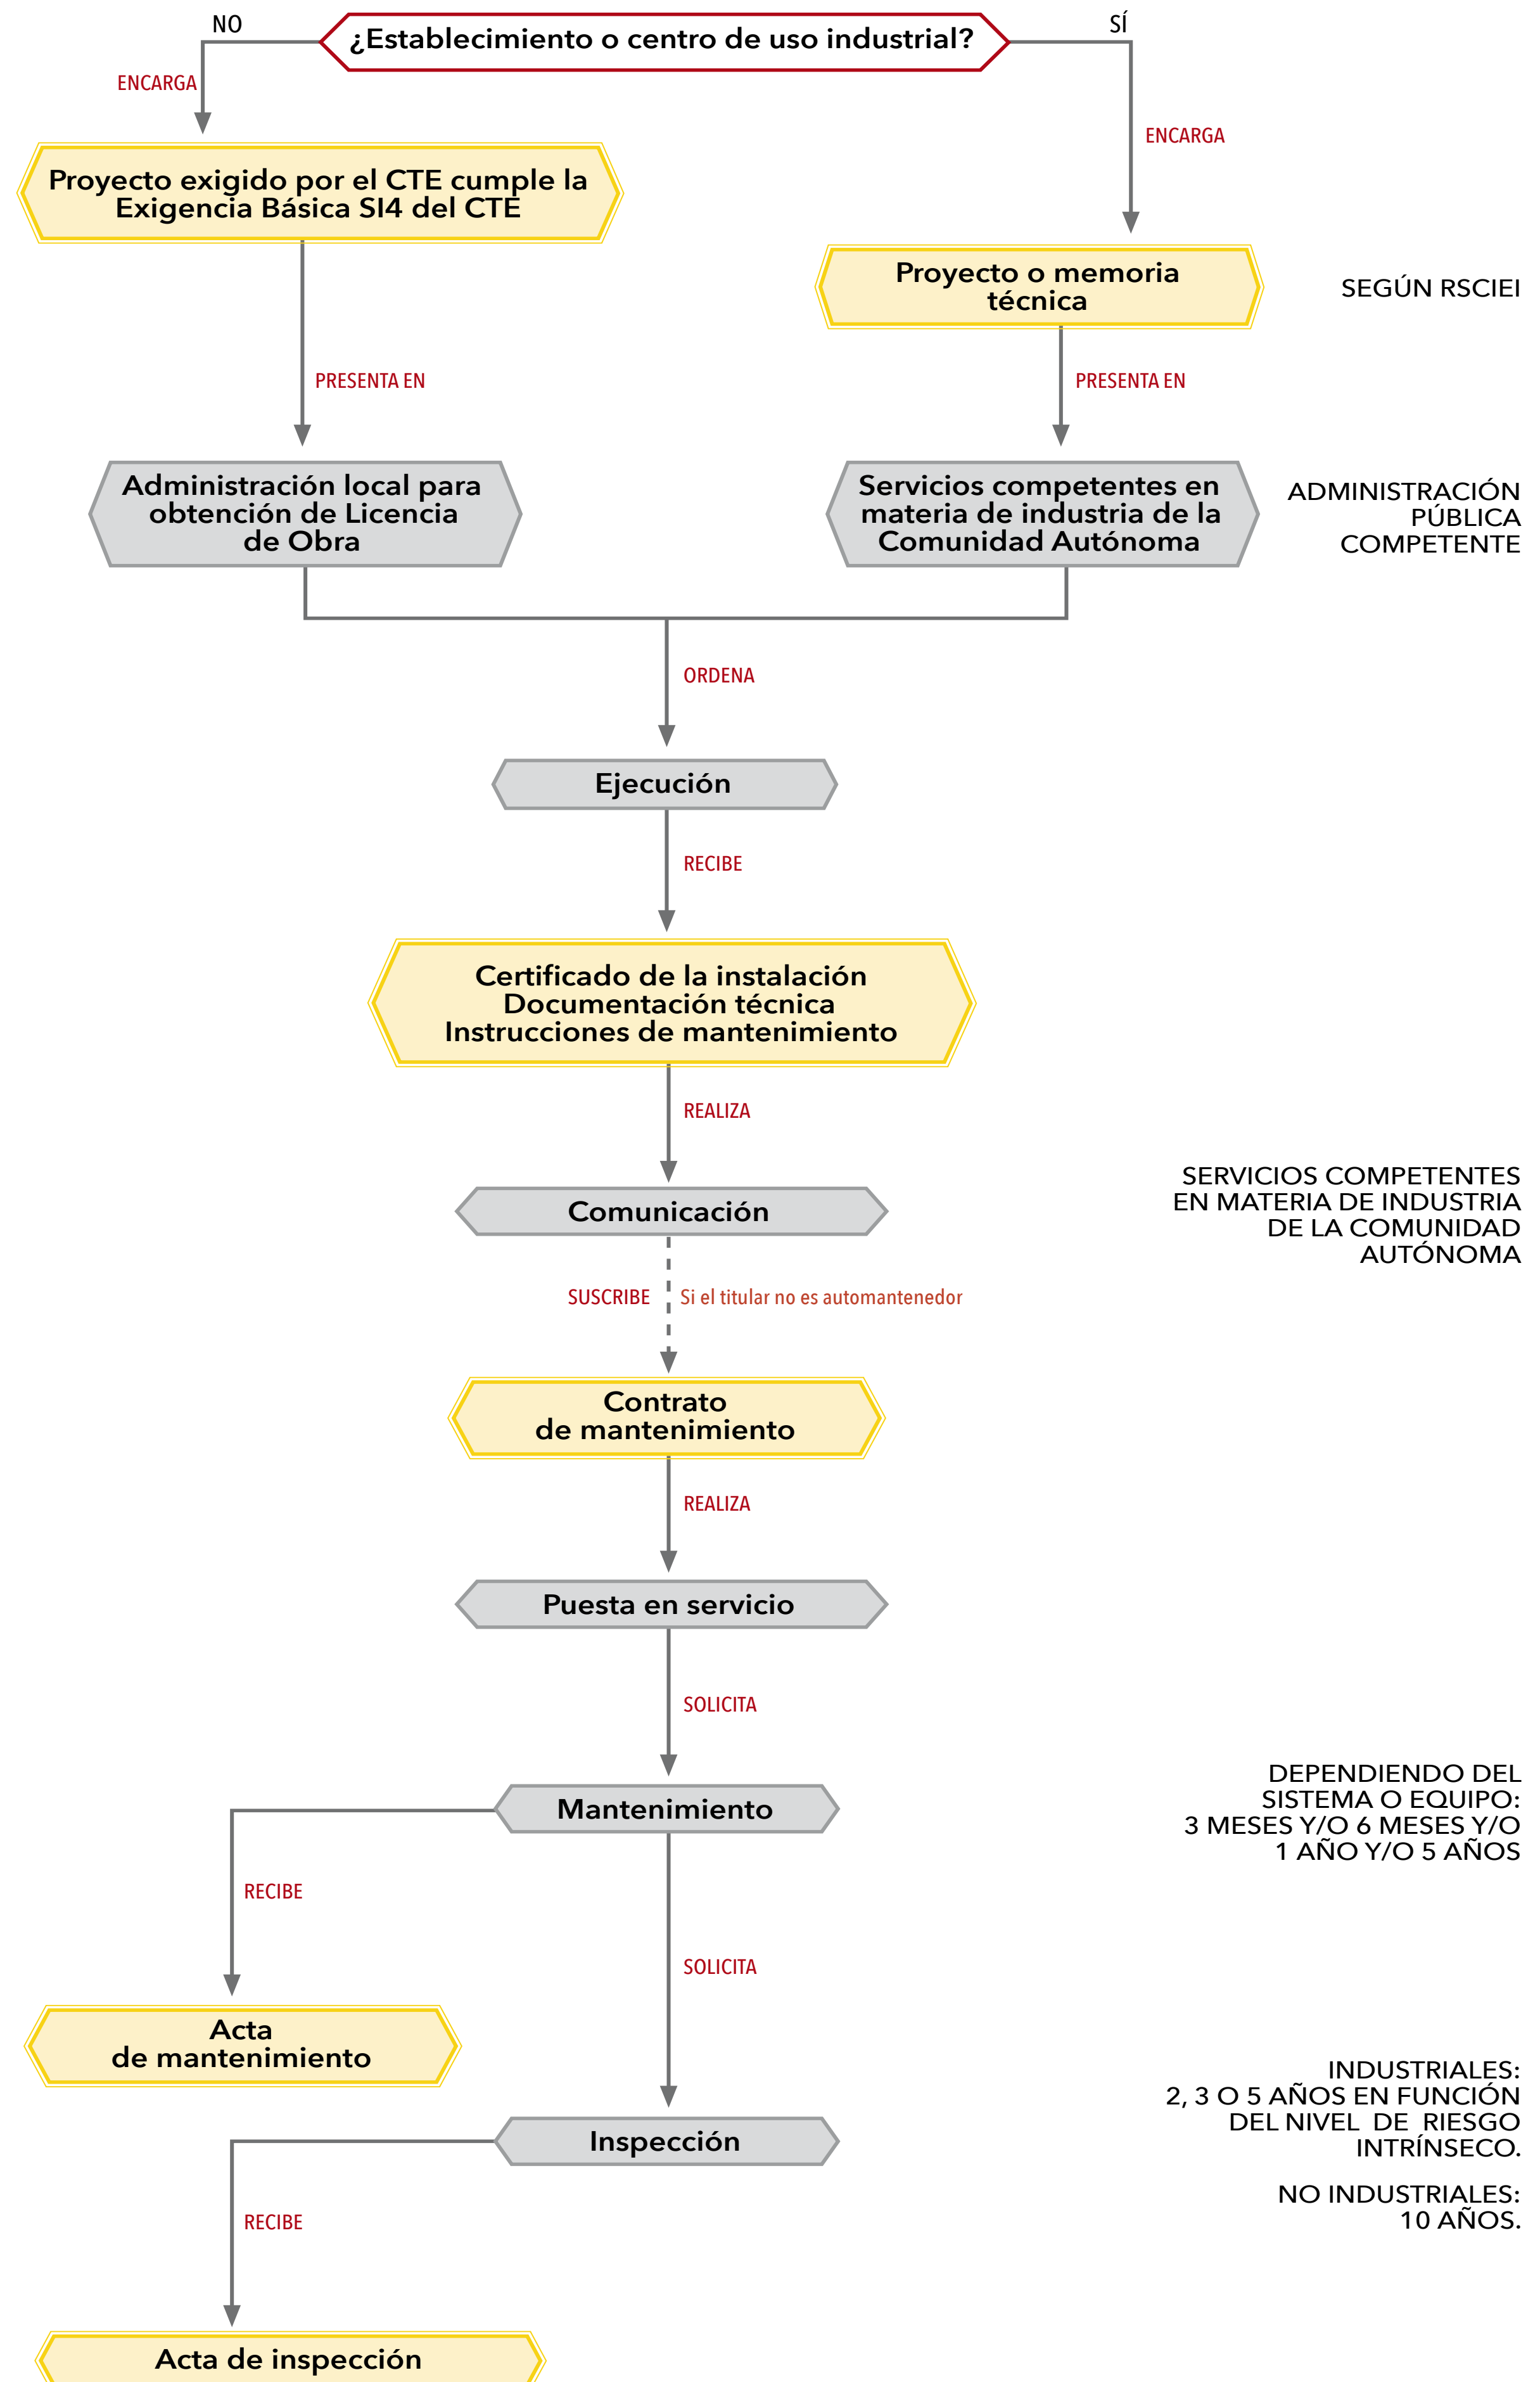

¿Cómo?

¿Dónde?

¿Dónde?

SERVICIOS COMPETENTES EN MATERIA DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DEPENDIENDO DEL SISTEMA O EQUIPO:  
3 MESES Y/O 6 MESES Y/O  
1 AÑO Y/O 5 AÑOS

INDUSTRIALES:  
2, 3 O 5 AÑOS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO.

NO INDUSTRIALES:  
10 AÑOS.

Periodicidad